

Tuuletõmbe vähendamine tootmistehhis ja laos

Ettevõtte: Glamox HE

Parima praktika sihtgrupp: tootmis- ja laotöölised




Probleem:

Kauba maha- ja pealelaadimise ajal oli lao uks avatud, mistõttu tekkis laos ja koostetehhis tuuletõmme. See mõjutas tunduvalt hoone sisetemperatuuri ja põhjustas töötajate haigestumist.

Parima praktika tegevuse kirjeldus:

Probleemi lahendamiseks paigaldati lao ja koostetehhi vahele automaatne uks, mis avaneb, kui töötaja siseneb anduri tööpiirkonda, ning sulgub töötaja tsoonist väljudes.

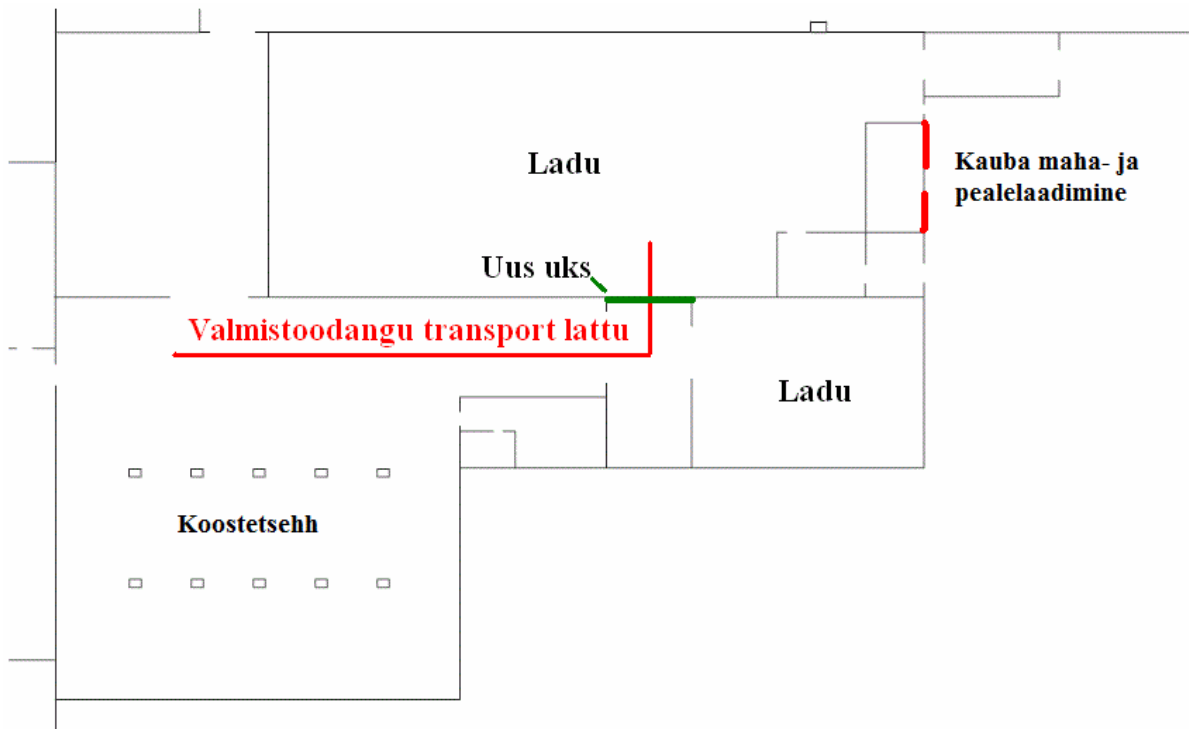

Tulemused:

Automaatikaga varustatud ukse paigaldamise tulemusel on tootmispiirkonnas stabiilsem sisekliima. Maandatud on nii töötajate külmetushaigustesse haigestumise risk kui ka luu- ja lihaskonna vaevuste kujunemise oht.

Lao ja koostetehhi vahel olev uks. *Illustratsioonid: Glamox HE*