

Kokkuvõte Tööinspektsiooni sihtkontrollist pandipakendi vastuvõtupunktides


2018.a. veebruaris viis Tööinspektsiooni ehituse-taristu rakkerühm läbi sihtkontrolli pandipakendi vastuvõtupunktides. Sihtkontrolli käigus pöörati tähelepanu töötajate töökohale ja olmetingimustele, pandipakendi tagastusautomaadi hooldusele ja korrasolekule ning isikukaitsevahendite ja kemikaalide kasutamisele. Kontrolli läbiviimise üheks ajendiks oli töötajatelt tulnud kaebused külmaes töötajate töötamisest.

Kontrollitud pandipakendi vastuvõtupunktid ja avastatud rikkumised maakondade lõikes:

	Harju	Ida-Viru	Järva	Jõgeva	Lääne-Viru	Lääne	Rapla	Pärnu	Põlva	Saare	Tartu	Valga	Viljandi	Võru	Kokku
Punktide arv	9	6	1	2	3	3	4	6	2	1	6	4	5	2	54
Rikkumiste arv	45	55	7	12	17	9	12	27	6	4	32	17	12	8	264

Avastatud rikkumiste kohta esitati nõue kontrolli protokolliga. 136 rikkumise kohta esitati ettekirjutus ning 9 juhul esitati sunniraha hoiatus 1400 euro ulatuses

Pandipakendi vastuvõtupunktide kontroll inspektorite lõikes:

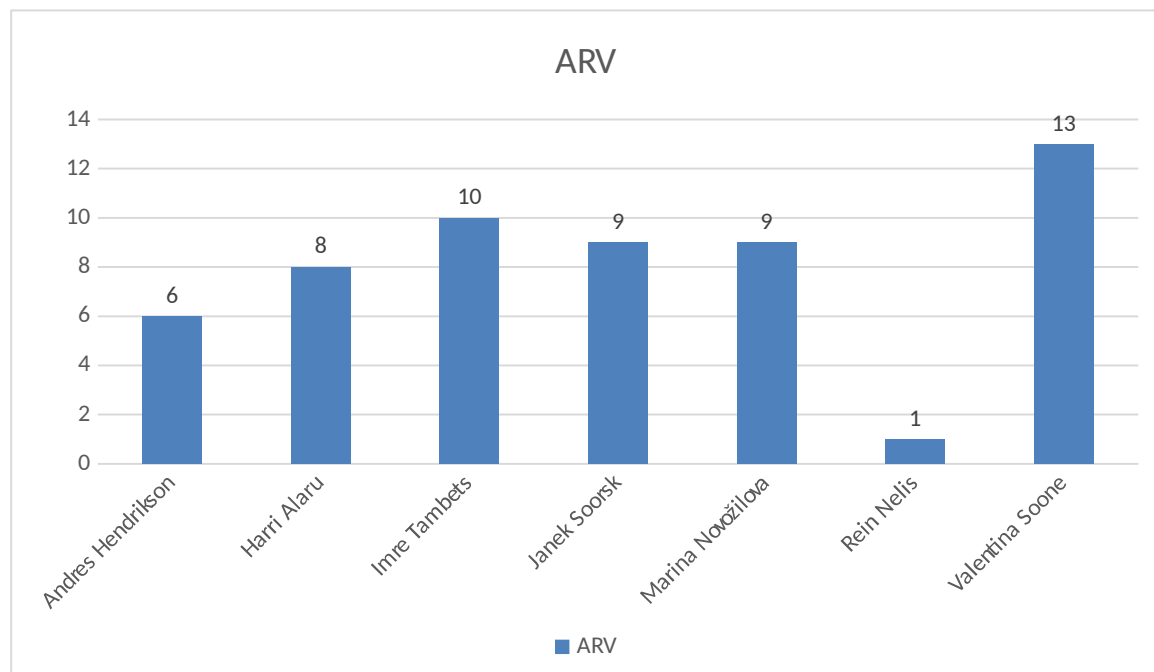

Iga kontrollitud vastuvõtu punkti kohta täideti hinnanguleht alljärgnevate kriteeriumite osas:

1. Töökohad

Igas vastuvõtupunktis mõõtsid tööinspektorid indikaatormõõteriistaga operaatori töökoha sisetemperatuuri. 54-st vastuvõtupunktist 13-s töötasid töötajad külmades tingimustes. Oli töökohti kus õhutemperatuur oli kõigest +4 kuni + 13 kraadi. Kõige ekstreemsem oli töökoht, kus õuevalgus paistis ukse ja uksepiida vahelt sisse (selliseid kohti oli 2).

Enamikes kontrollitud töökohtades olid liikumisteed puhtad. Samuti töövahendi puhastamiseks oli piisavalt vaba ruumi. 48 töökohast 6 ei olnud piisavalt vaba ruumi töövahendi (st taaraautomaadi) puhastamiseks.

Olmetingimused on üldiselt rahuldavad. Kontrollitud 54 töökohast 8 töökohas ei olnud töötajatel võimalik kasutada töökohas tualetti ja 13 töökohas puudus kätepesuvõimalus. 1 töökohas oli vesi külmunud. Halb on see, et töötajad ei saa määrumisega tööl töökohas sooja veega käsi pesta.

2. Töövahendid

Taaratagastusautomaatide juhtimisseadmetele oli vaba juurdepääs. 3 taaratagastusautomaadi kasutamine keelati, sest neil ei olnud korras seiskamisseadised.

54 kontrollitud töökohast 33 töökohas puudusid ohutusjuhendid töövahendi puhastuse ja hooldustööde kohta.

3. Isikukaitsevahendid

Töö on määrduv, kaitseriietust määrumise ja külmas töötamise kaitseks ei olnud väljastatud 54 kontrollitud kohast 23 punktis. Samuti ei olnud 14 punktis töötajatele antud kaitsekindaid. Kemikaali käitlemisel oli kasutusele võetud kindaid mehaanilise vigastuste eest, Väljastatud kindad ei kaitse mõjuvate keemiliste ohutegurite eest. Töökeskkonnas esineb kemikaali silmasattumise oht, 34 töökohas ei olnud operaatorile väljastatud kaitseprille taaratagastus automaatide puhastamiseks.

4. Kemikaalid

Pandipakendi tagastusautomaatide puhastamiseks ja hoolduseks kasutatakse kemikaale. 42 kohas, kus kasutati ohtlikku kemikaali, ei olnud kättesaadav ohtliku kemikaali ohutuskaart. Silmaloputus duššiga oli varustatud ainult 10 töökohta. Esmaabivahendid puudusid 28 töökohas.

Järelduseks

Kontrollitud 54 pandipakendi vastuvõtupunktist 3 ei esinenud ühtegi rikkumist. Seega ainult 5,5% kontrollitud töökohtade üldarvust oli tööohutus tagatud ja töötingimused olid sellised, mis ei kahjusta töötaja tervist. Kokkuvõtteks võib öelda, et töökeskkondade arv, kus probleeme ei esine on ääretult väike. Ettevõtetes töökeskkonnaalane töö jätab soovida. Tööandjad ei pööra piisavalt tähelepanu töötajate tervise hoidmisele. Kontrollitud pandipakendi vastuvõtupunktides oli eriti probleemne töökohtade sisekliima, kemikaalidega seotud ohutuse tagamine ja esmaabivahendite kättesaadavus.

Kokkuvõtte koostas

Valentina Soone

Juhtiv tööinspektor

06.03.2018