

# OHUTUS

## TELLINGU KASUTAMISEL


Tellingud peavad olema varustatud **turvaliste piirete** või muude efektiivsete tõketega kõikjal, kus on oht kukkuda üle 2 meetri kõrguselt.

Kukkumise vältimiseks paigaldatud kaitsepiirdel peab olema vähemalt ühe meetri kõrgusel paiknev käsipuu, jalapiire ja nende vahel 0,5 m kõrgusel asetsev vahepiire.

Tellingutel töötades tuleb töölavade **luugid hoida suletuna**.

- Tellinguelemendid peavad olema terved ja kompleksed.
- Telling peab olema ankurdatud püsiva konstruktsiooni, näiteks müüritise külge, välja arvatud juhul, kui see on konstrueeritud vabaltseisvana.
- Seina ja tellingu vahe **ei tohi ületada 30 sentimeetrit**. Kui tellingulaudise ja fassaadi vahemaa on üle 30 sentimeetri, peavad tellingud olema varustatud sisemiste piiretega.

Tellingute aluspind peab olema piisava kandevõimega. **Pinnas, millele tellingud paigutatakse, peab olema tasandatud ja tambitud**. Sellelt tuleb sajuvesi ära juhtida.

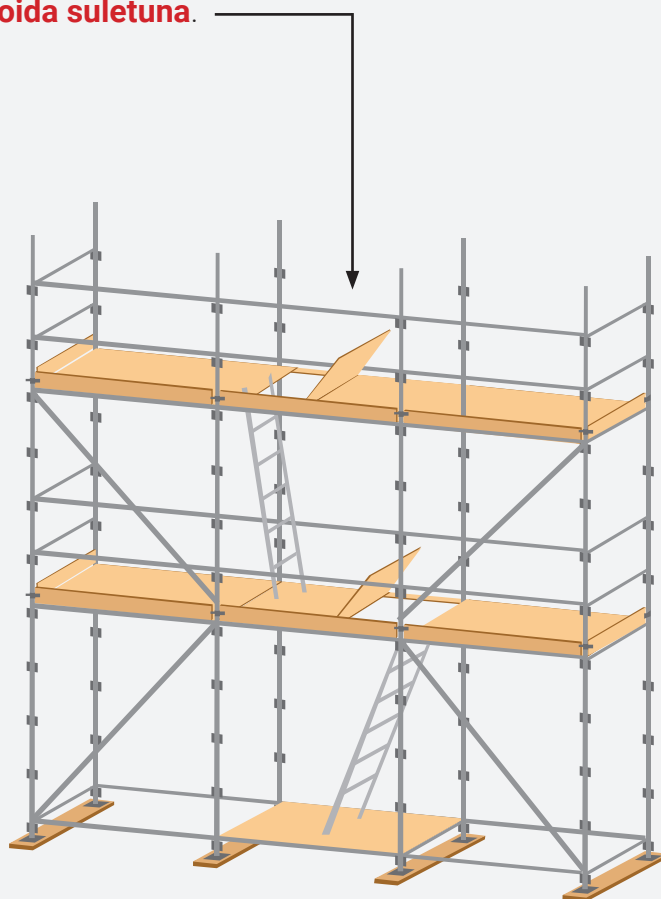

Piirded ja tööplatvorm peavad olema vastupidavast materjalist ning kinnitatud tootja kasutusjuhendi järgi. **Tellinguid võivad paigaldada, demonteerida või muuta ainult töötajad, kes on saanud asjakohase väljaõppe.**



TÖÖINSPEKTSIOON

**TÖÖELU**  
www.tööelu.ee



Euroopa Liit  
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti  
tuleviku heaks